



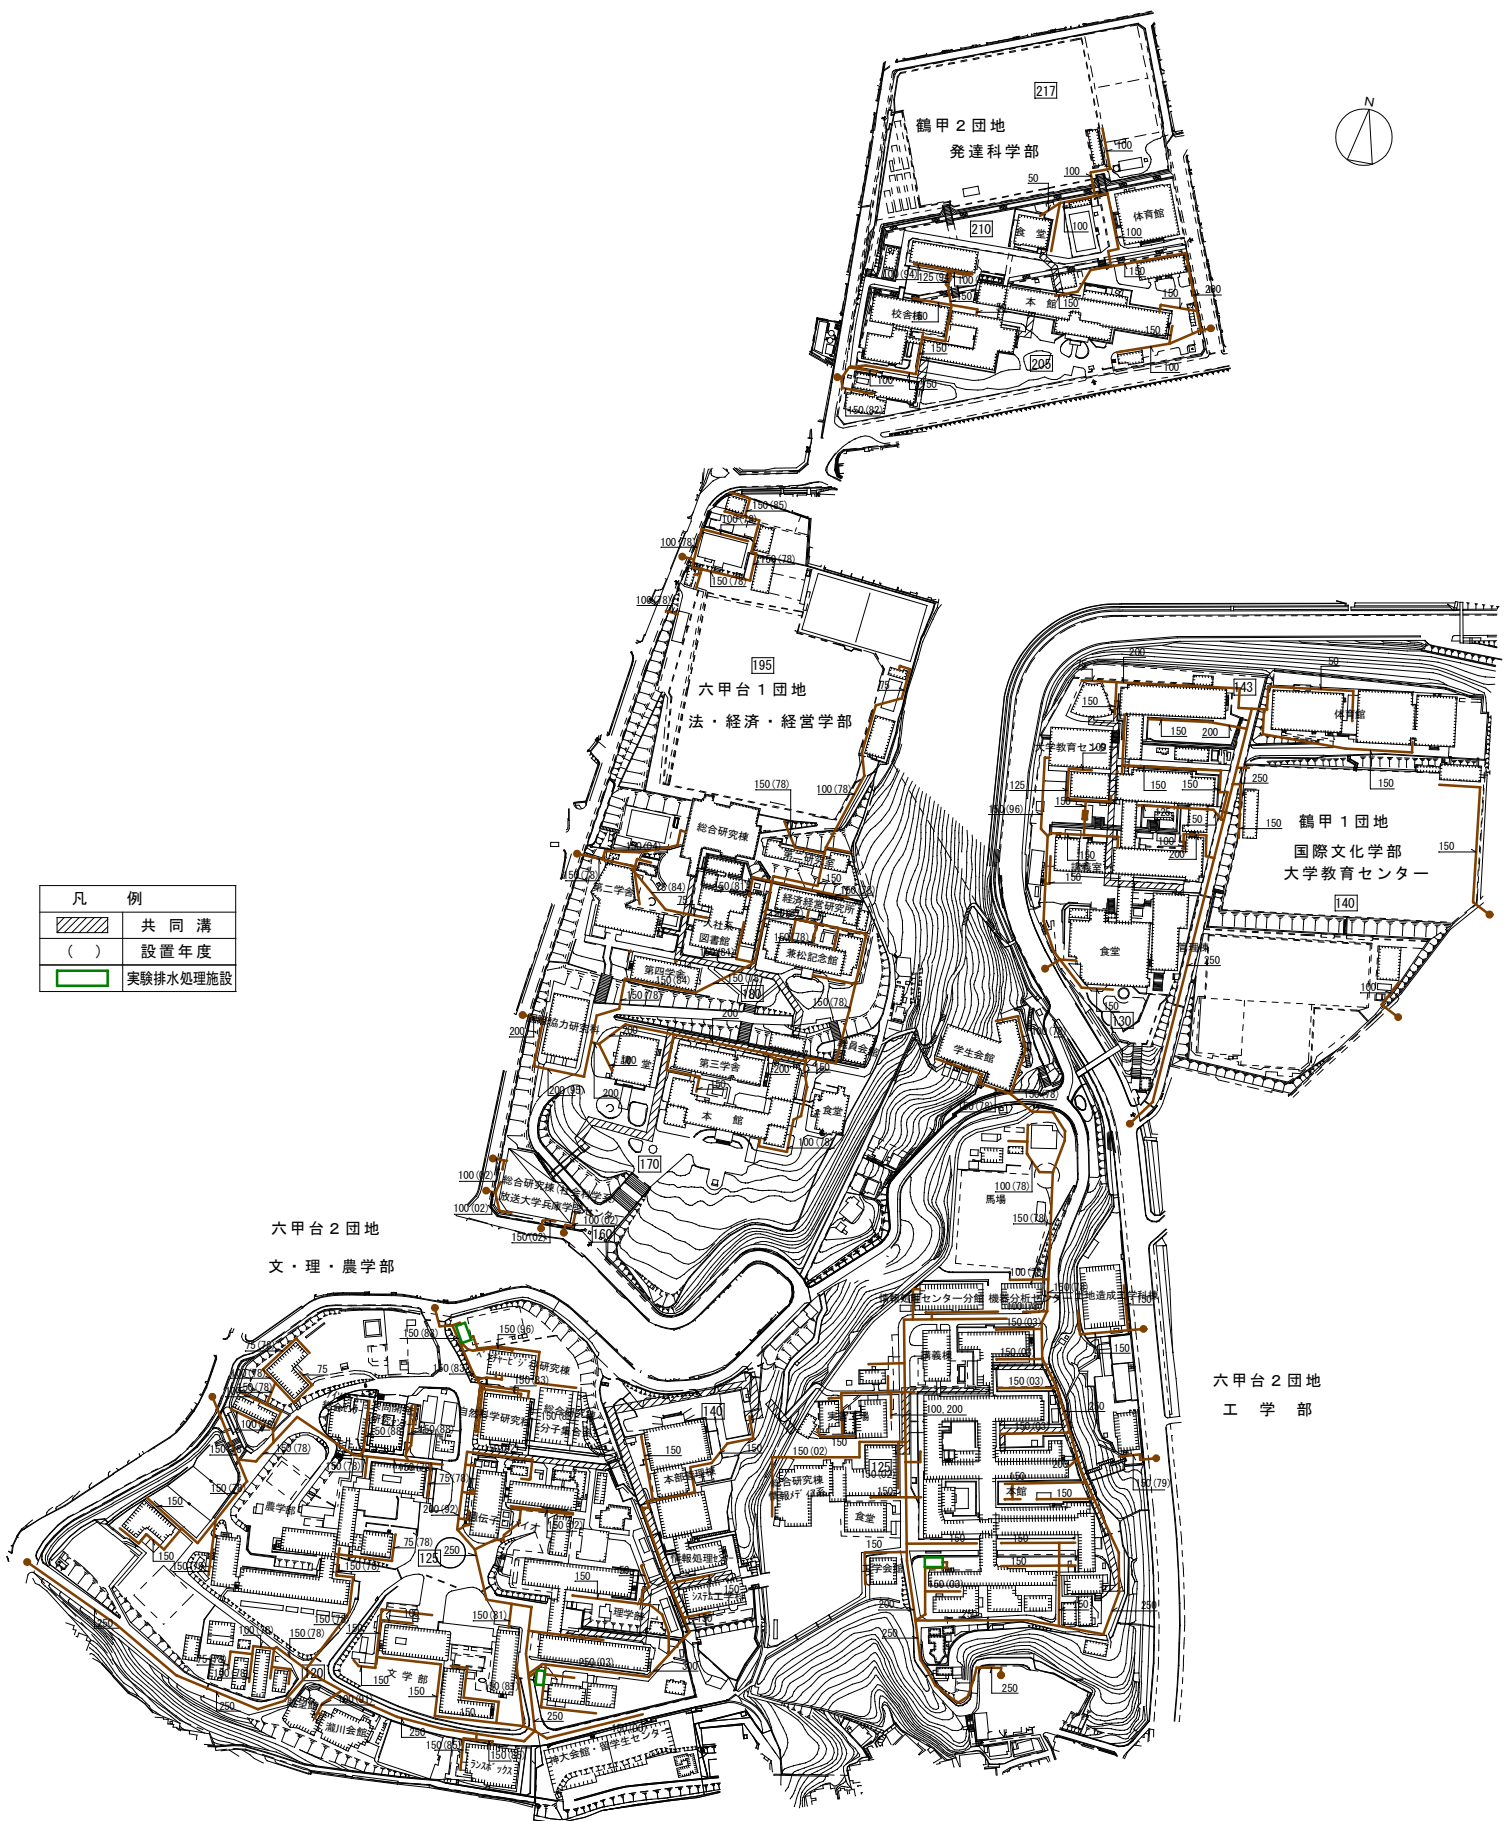

排水配管現状図
神戸大学六甲台地区配置図
2005. 1. 24

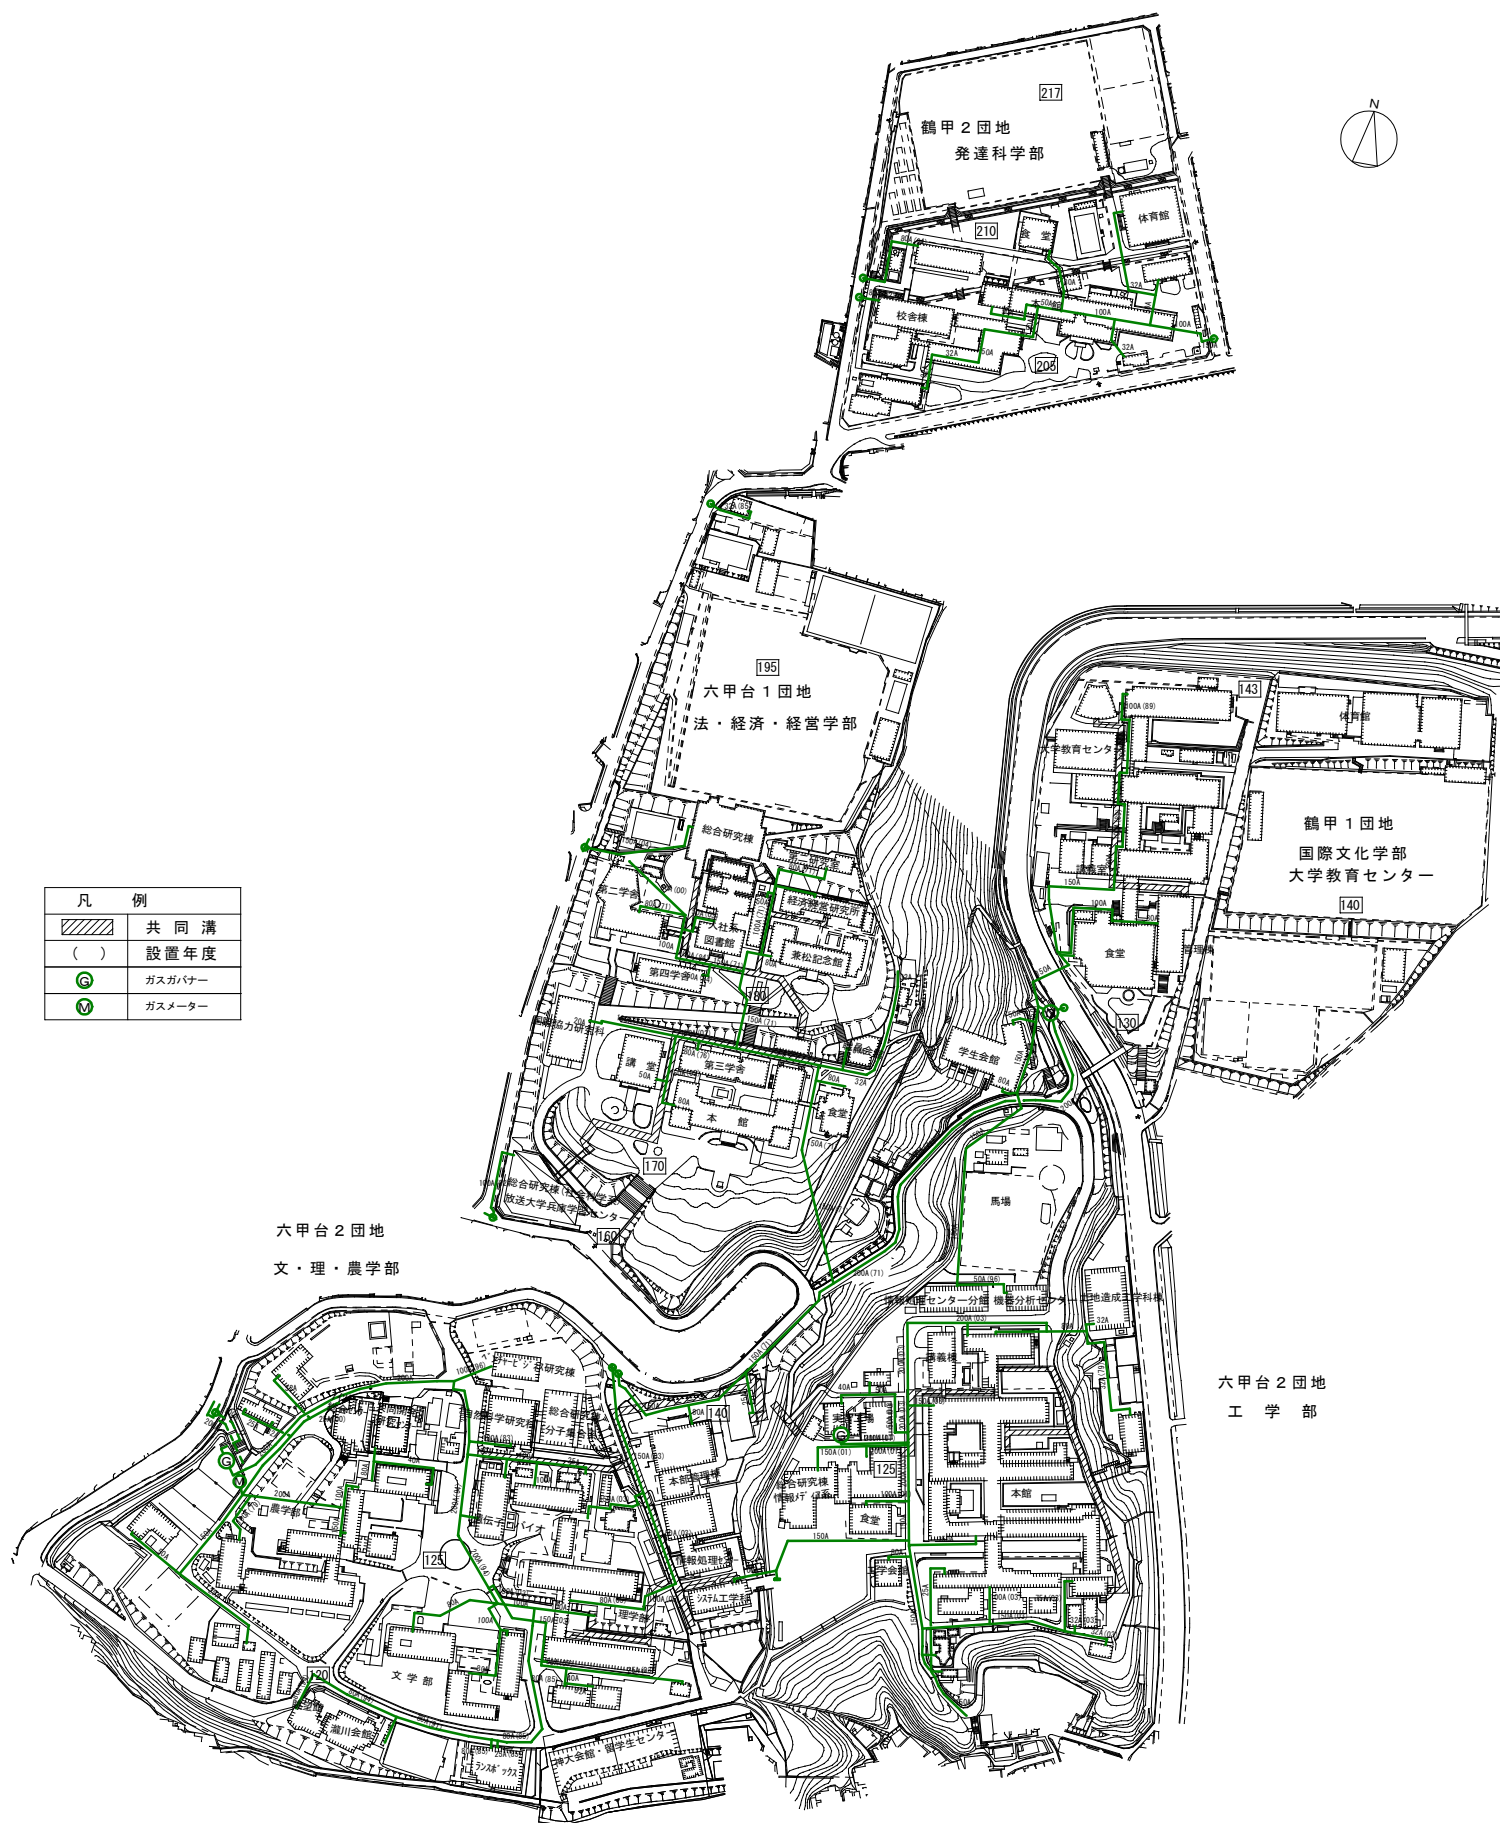

ガス配管現状図
神戸大学六甲台地区配置図
2005. 1. 24

3) 衛生器具の型式

採用衛生器具は下記と同等品とする


名 称	参考型番 (TOTO)	参考型番 (INAX)	備 考
洋風大便器	C480S	C-5R	ウォシュレット 女子用は擬音装置を設置
洋風大便器	C480A	C-5K	ウォシュレット
小便器	UFS800CE	AWU506RP	感知フラッシュ
洗面器	L103CFG	L365ENG	自動水栓・鏡
洗面器	L582CS	L2094FC	自動水栓・鏡
洗面器	L250DM	L176	自動水栓・鏡
手洗器	LSH570AP	L365APRS	自動水栓
掃除用流し	SK22A	S202K	

4) 空調設計条件

① 空調室内条件

スペース名	夏期		冬期	
	温度	湿度	温度	湿度
一般事務	26℃	成り行き	22℃	成り行き
研究・セミナー	26℃	成り行き	22℃	成り行き
実験室	26℃	成り行き	20℃	成り行き
学生実験室	26℃	成り行き	20℃	成り行き
教室・講義室	26℃	成り行き	20℃	成り行き
多目的会議室	26℃	成り行き	22℃	成り行き

5) 実験室内の区分
給排気 (ドラフトチャンバー)

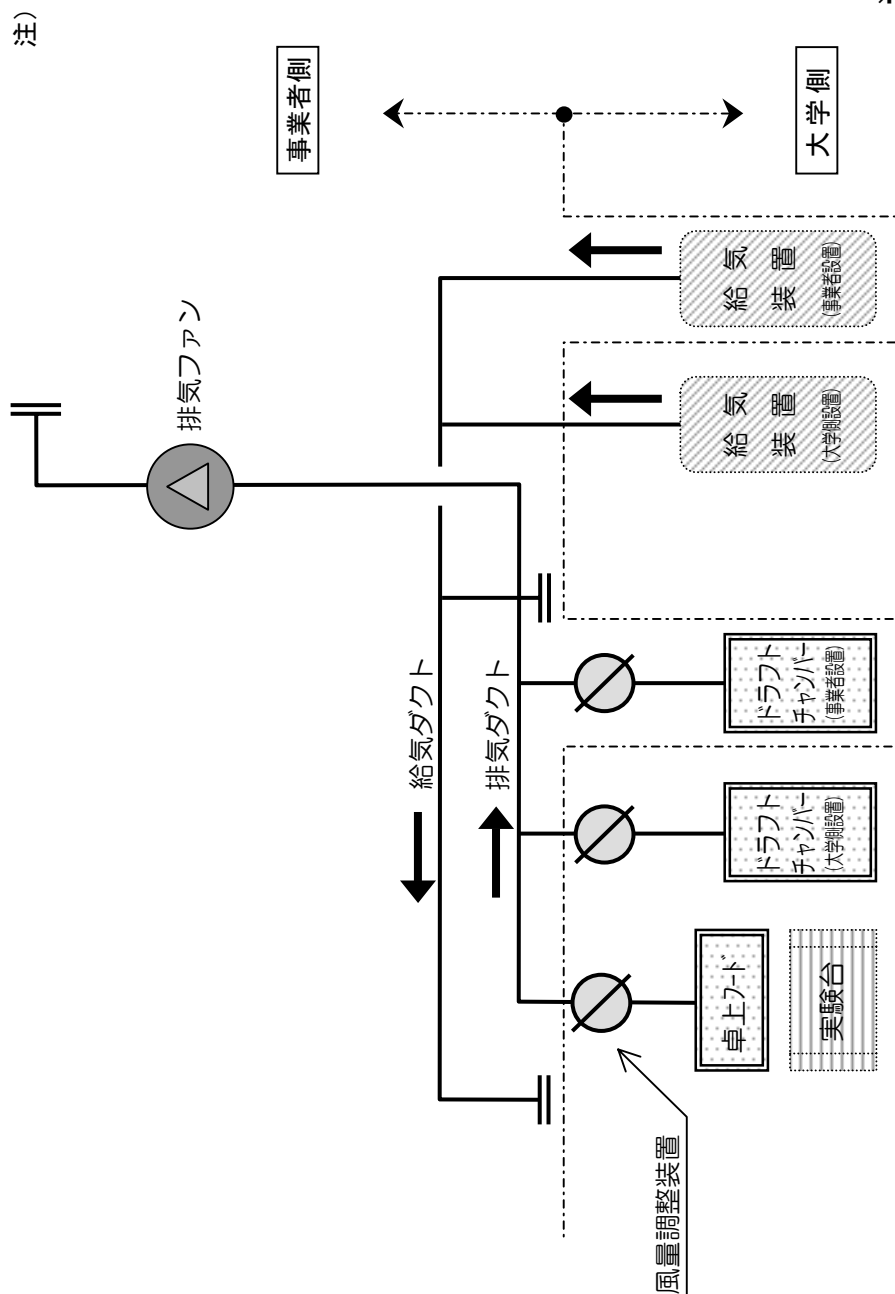

- ・排気ファン・排気ダクト・給気ダクト・はドラフトチャンバー最寄まで事業者側で配置する。
- ・ドラフトチャンバーへの接続は、事業者設置のものは事業者で、大学側設置のものは大学側で行う。ドラフトチャンバーの設置については大学側で行う。
- ・風量調整装置はドラフトチャンバー・卓上フット出口に大学側で設置する。
- ・エアバランス確保の給気設備は、事業者設置のものは事業者で、大学側設置のものは大学側で設置する。

※給気装置・給気ダクトは排気によるエアバランス確保のために設置する

給排水

注)

- ・給排水都市ガス配管は器具の最寄まで事業者側で設置する。
- ・給排水都市ガスは実験器具との接続は、事業者設置のものは事業者で、大学側設置のものは大学側で行う。
- ・特殊ガス等研究用配管はすべて大学側で設置する。

